


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA  
WODOCIĄGOWEGO  
skala 1:100/500

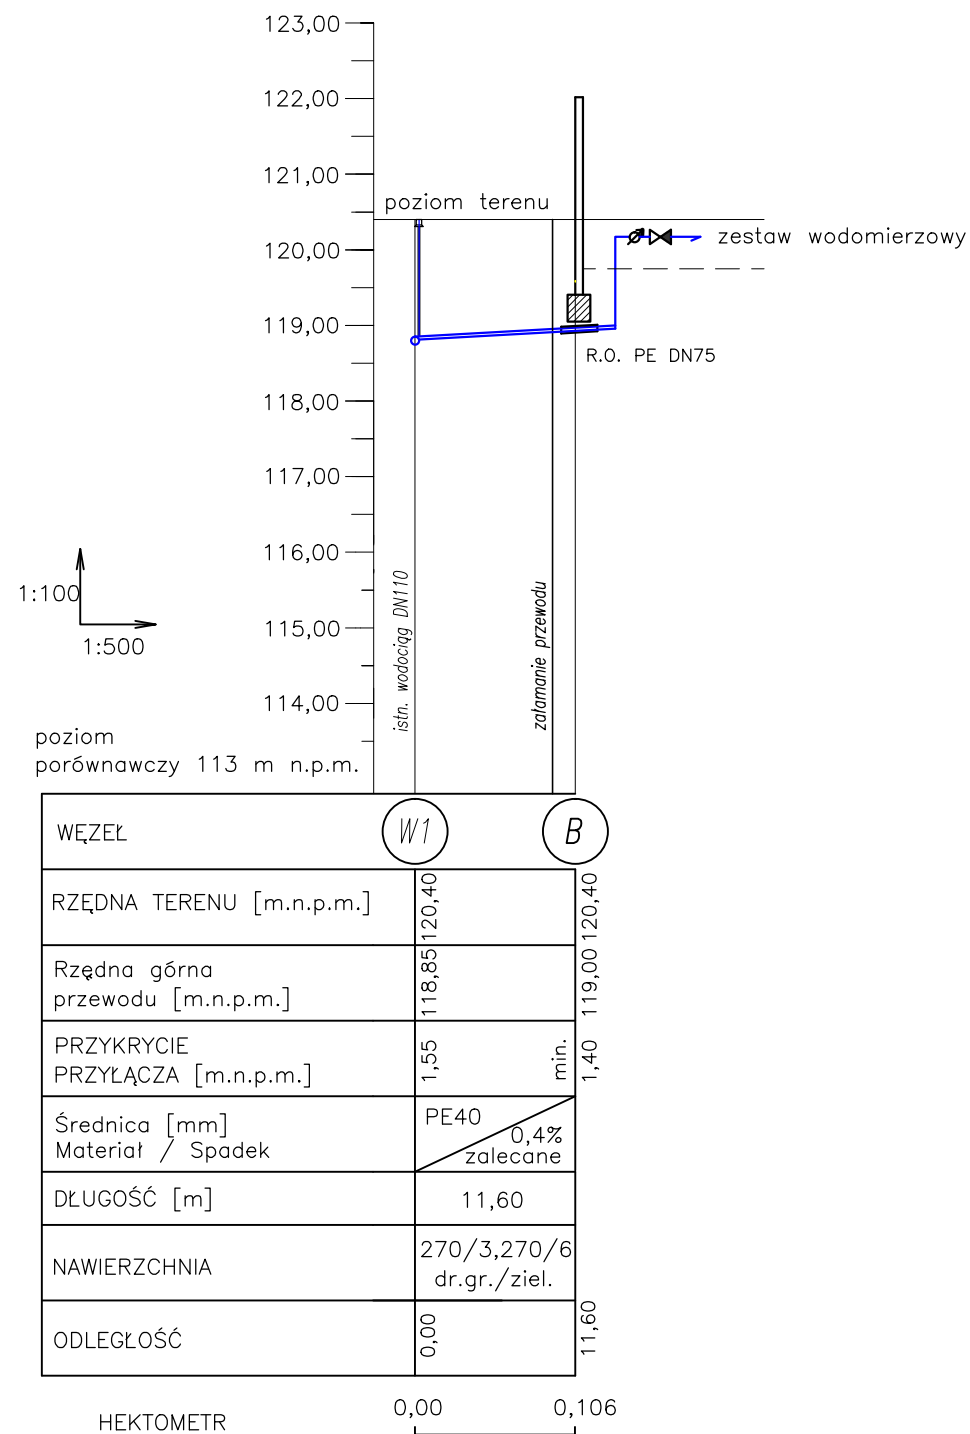

OBIEKTY PROJEKTOWANE

OZNACZENIE	NAZWA OBIKTU	ILDOŚĆ	OZNACZENIE	NAZWA OBIKTU	ILDOŚĆ
	kolektor PE/PVC	[m]		armatura wodociągowa	[m]
	węzel wod.	[kpl]		studnie ks	[kpl]
	studzienka rewizyjna	[kpl]		średnica / długość	[kpl]

UWAGA

- Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego, niewskazanego na mapach, tworzącego kolizje z projektowanym przyłączem.
- Przed montażem kanałów należy wykonać wykopy kontrolne, sprawdzające istniejące uzbrojenie terenu.
- Rysunek ropatrywac łącznie z opisem technicznym.
- Czynne przewody i przyłącza niewykazane w projekcie należy przelaczyc do rprojektowanego przewodu pod nadzorem KGK Kozienice.
- Wszystkie zasuwu układc na podbudowie betonowej.

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - zadanie 4 - ul. Familijna, m. Aleksandrówka, gm. Kozienice					
Inwestor:		Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp z o.o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice			
Profil przyłącza wodociągowego - Aleksandrówka, gm. Kozienice				1:500 SKALA	NR: 11 RYSUNEK
	Data:	Nazwisko:	Podpis:	Uprawnienia:	
Rysował:	28.03.2018	Piotr Stanicki		LUB/0392/PBS/17	
Proj:					
Sprawdzał:	9.06.2018	Krzysztof Stanicki		MAZ/0089/PWOS/13	